


FEUERWEHRPLAN

Solarpark
KSE Energietechnik GmbH
36124 Eichenzell

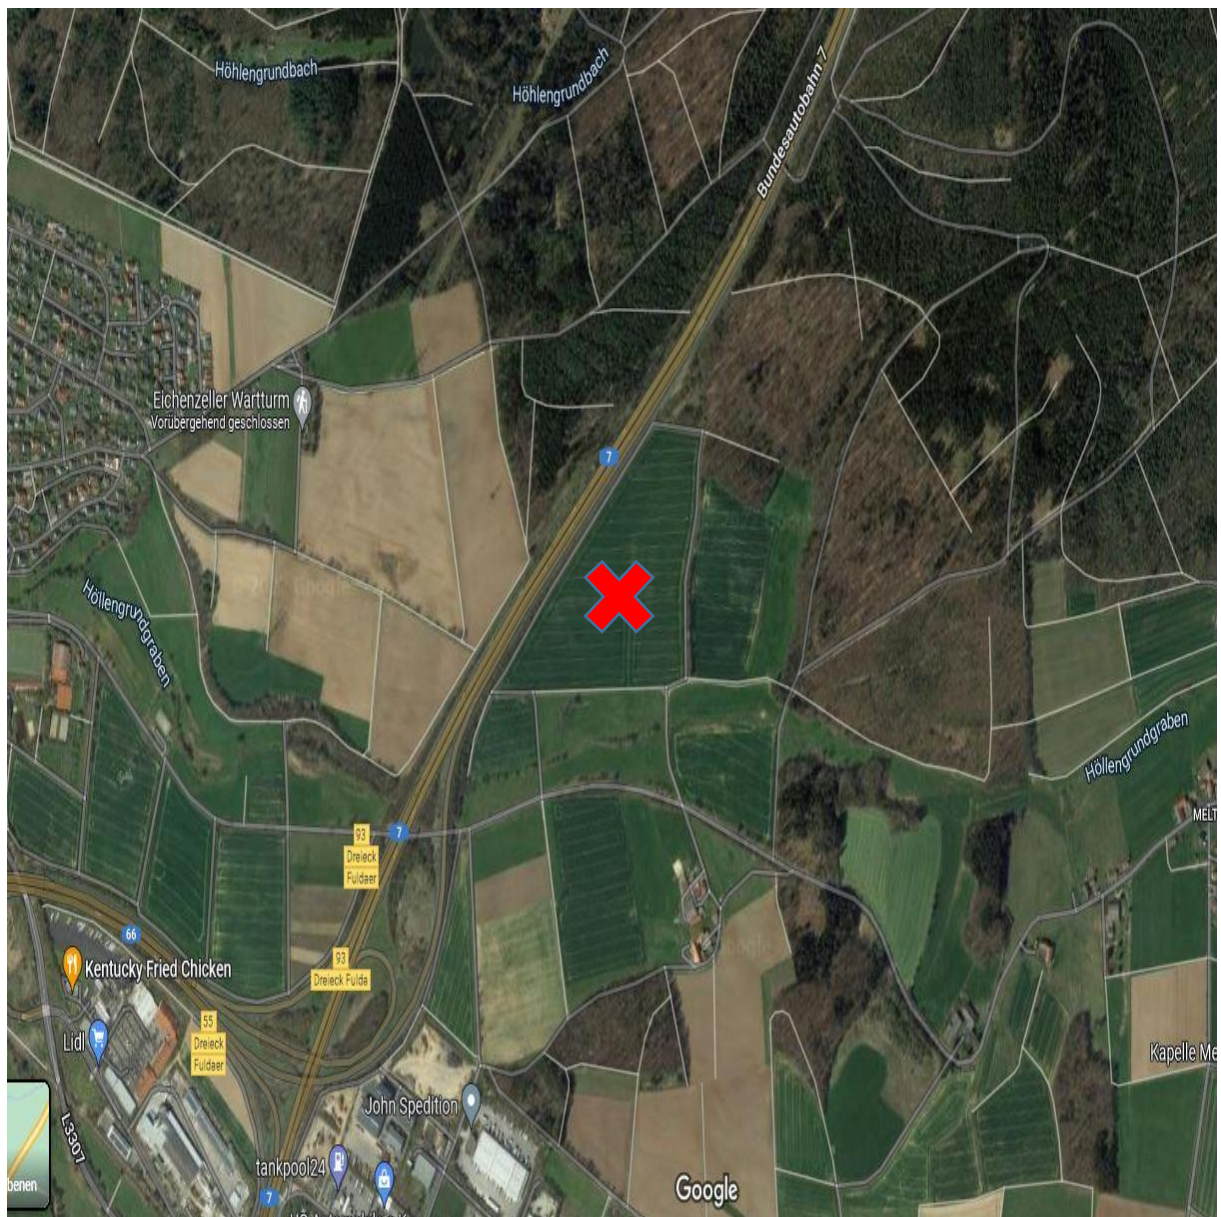

FEUERWEHRPLAN

nach DIN 14095

I. Allgemeine Objektinformationen

Solarpark KSE Energietechnik GmbH 36124 Eichenzell

Objektnummer:		Stand:	05/2022
---------------	--	--------	---------

Allgemeine Gebäudedaten:

Brandmeldeanlagen- Nr.:	-
Bezeichnung, Firmenname:	KSE Energietechnik GmbH
Standort:	Flur-N.: 52, 53, 54, 55
Postleitzahl, Ort:	36124 Eichenzell

Objektart / Nutzung:

Solarpark mit **14.439,06 kWp** Nennleistung

Ansprechpartner im Einsatzfall:

Name	Funktion	Telefon dienstlich	Telefon privat	Mobiltelefon
Klaus Schleicher				0176 15500570
Luca Schleicher				0176 15500577
Steffen Schönherr				0176 15500576

Inhaltsverzeichnis:


	Seite
I. Deckblatt	
II. Allgemeine Objektinformation	1
III. Übersichtsplan	2
IV. Objektplan	3
V. Zusätzliche textliche Erläuterungen	4-6

Aufgestellt nach DIN 14095:

Planstand:		Planersteller:
Stand Erstellung:	05/2022	Ingenieurbüro Rinner GmbH Burg 3, 84332 Hebertsfelden 08726/ 910364 info@ib-rinner.de
Revisionsstand:		
Nächste Revision:	05/2024 (Turnus > 2 Jahre)	

Verteiler:

Objekt	2x laminiert, gedruckt im Format DIN A3, gefaltet auf Format DIN A4
Feuerwehr örtlich	1x laminiert, gedruckt im Format DIN A3, gefaltet auf Format DIN A4, 1x CD-ROM mit dem kompletten Feuerwehrplan einschl. aller Anlagen im Dateiformat „PDF“
Brandschutzdienststelle	1x nicht laminiert, gedruckt im Format DIN A3, gefaltet auf Format DIN A4, 1x CD-ROM mit dem kompletten Feuerwehrplan einschl. aller Anlagen im Dateiformat „PDF“

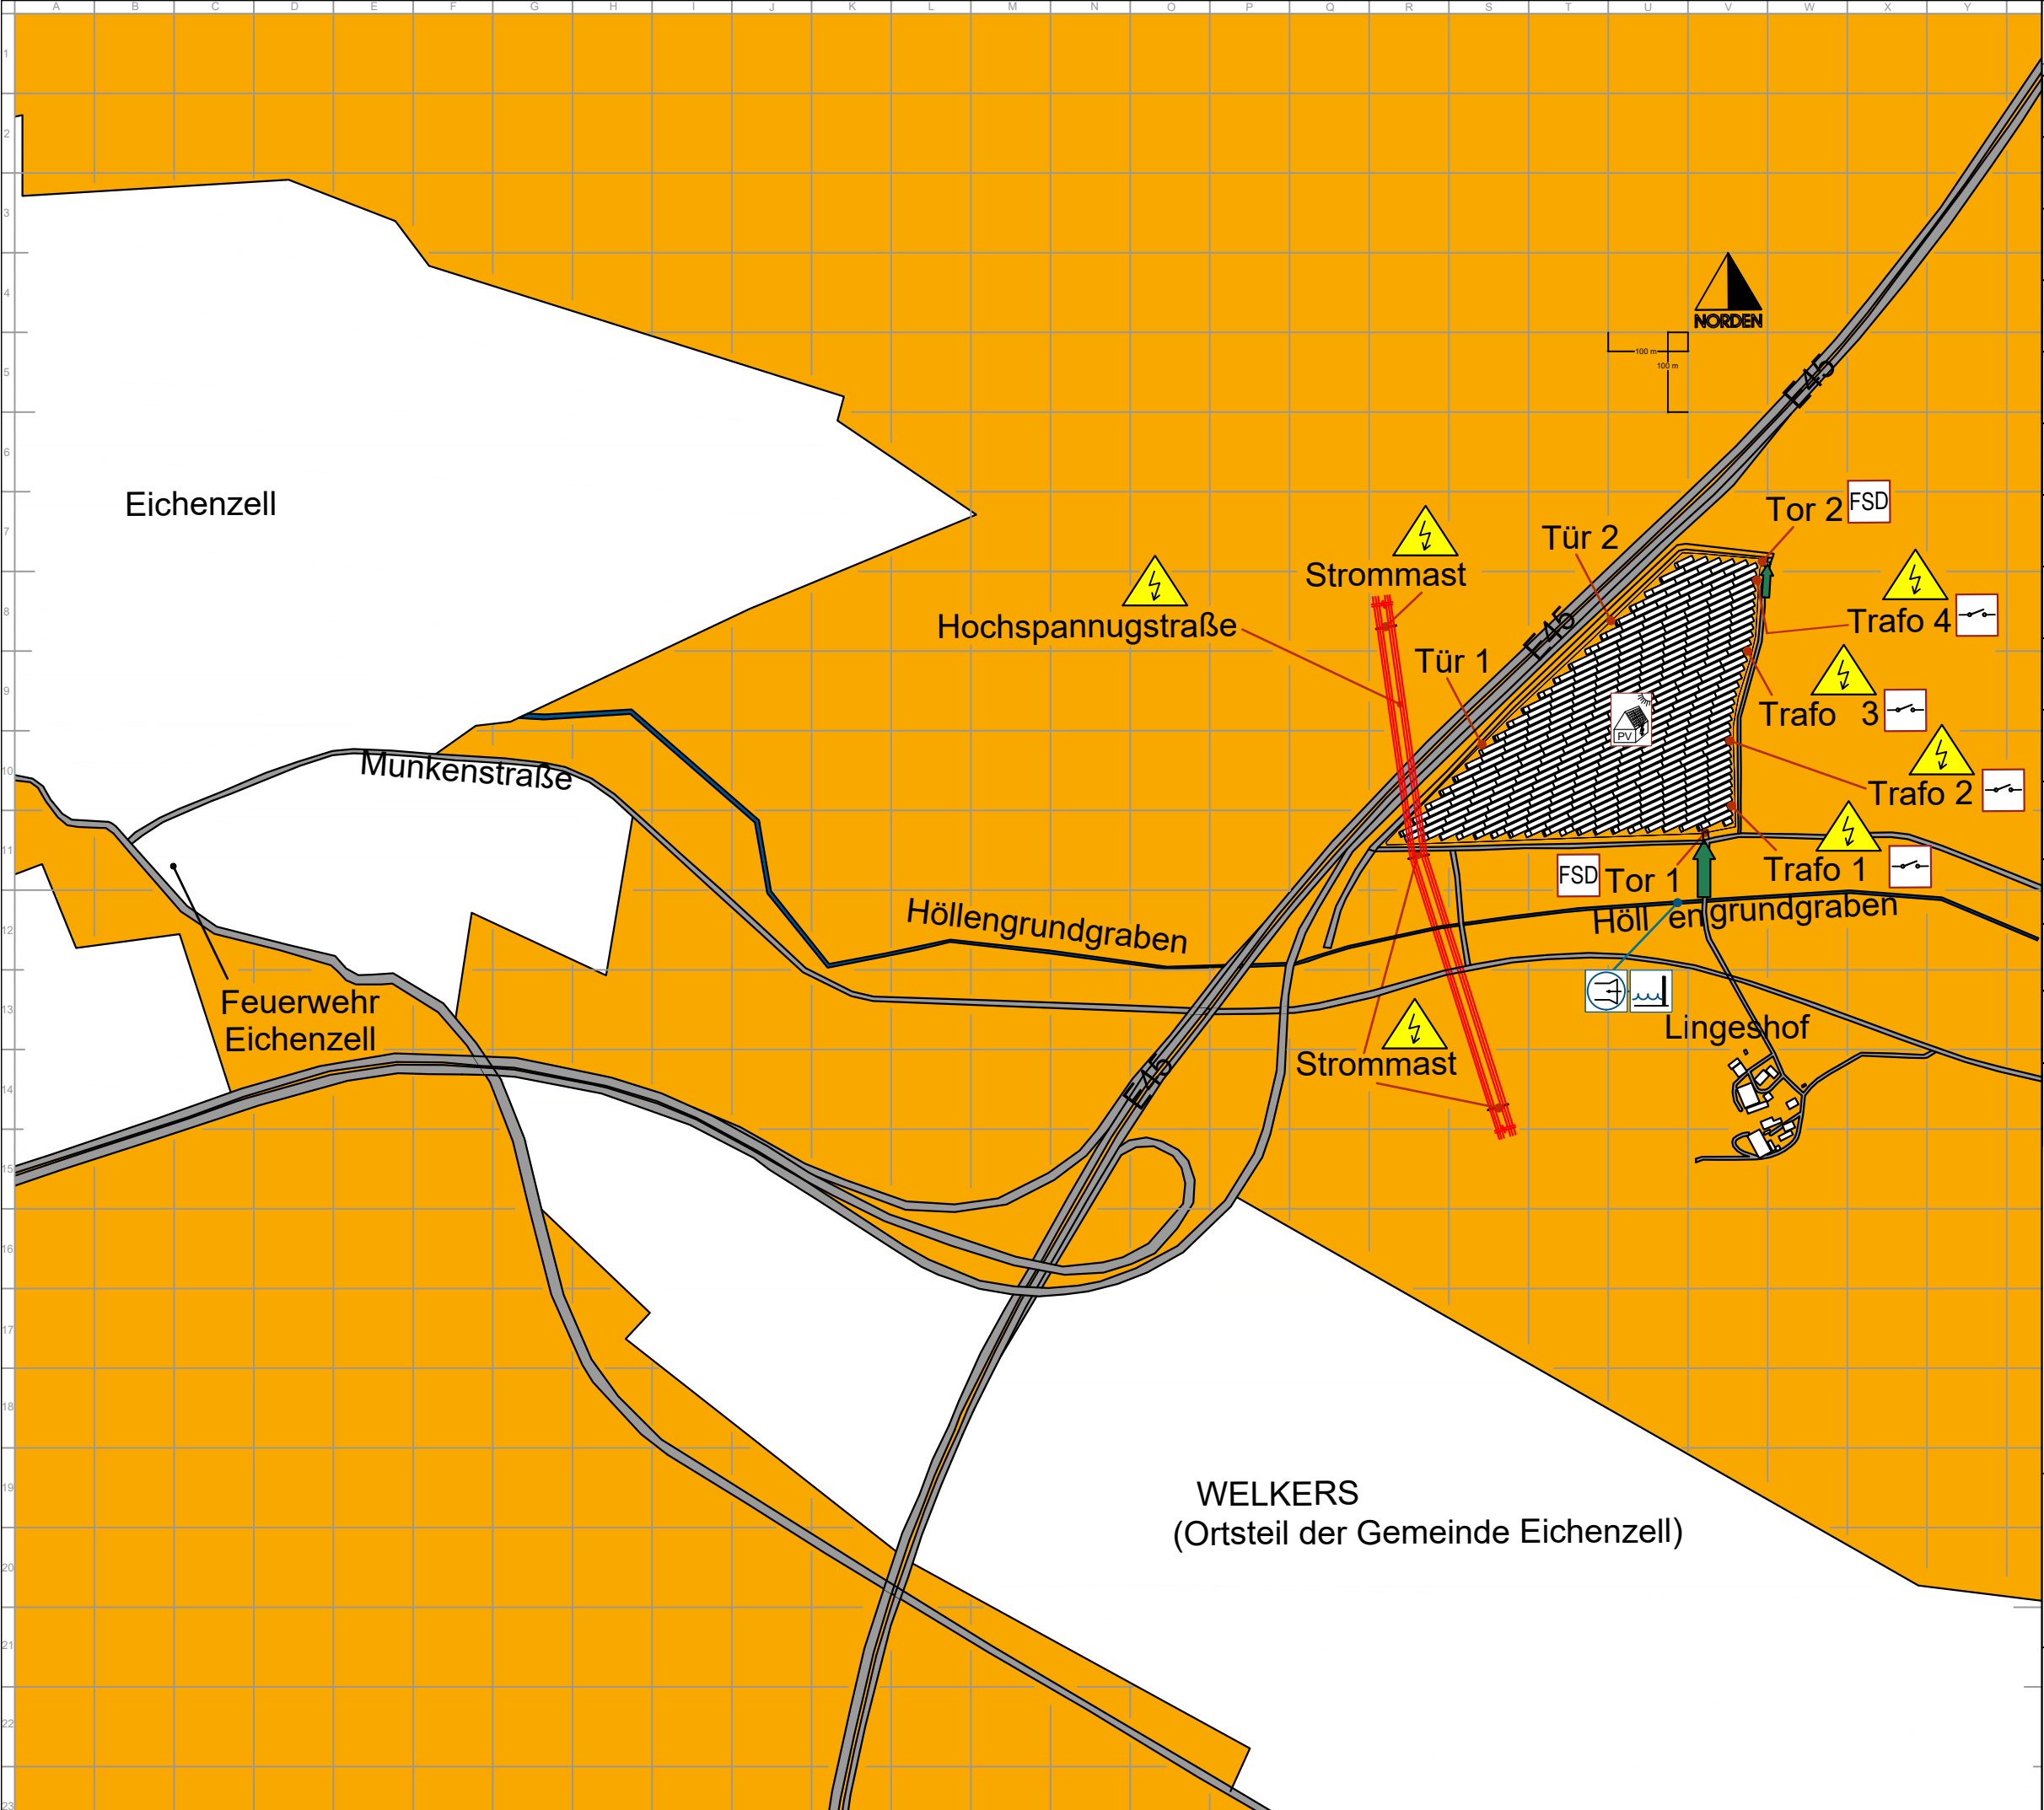

Objektnummer:	
Symbollegende	
	Befahrbare Fläche
	Nicht befahrbare Fläche
	Gebäude mit besonderen Gefahren
	Löschwasser. Offenes Gewässer
	Hauptzufahrt
	Nebenzufahrt
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Feuerwehr-Schlüssel-Depot
	Not-Aus
	PV-Anlage
	Saugstelle für Löschmittel
	Wasser-Staueinrichtung, vorbereitet

Feuerwehrplan

Solarpark

KSE Energietechnik GmbH

36124 Eichenzell

Ansprechpartner im Einsatzfall:

Klaus Schleicher 0176 15500570

Luca Schleicher 0176 15500577

Steffen Schönherr 0176 15500576

PLANINHALT

Übersichtsplan


Nr. 1

Stand: 05/2022

ENTWURFSVERFASSTER



Ingenieurbüro Rinner GmbH
Burg 3 - D-84332 Hebertsfelden
Telefon: +49 87 26 / 91 03 64
Telefax: +49 87 26 / 91 03 65
info@ib-rinner.de
www.ib-rinner.de

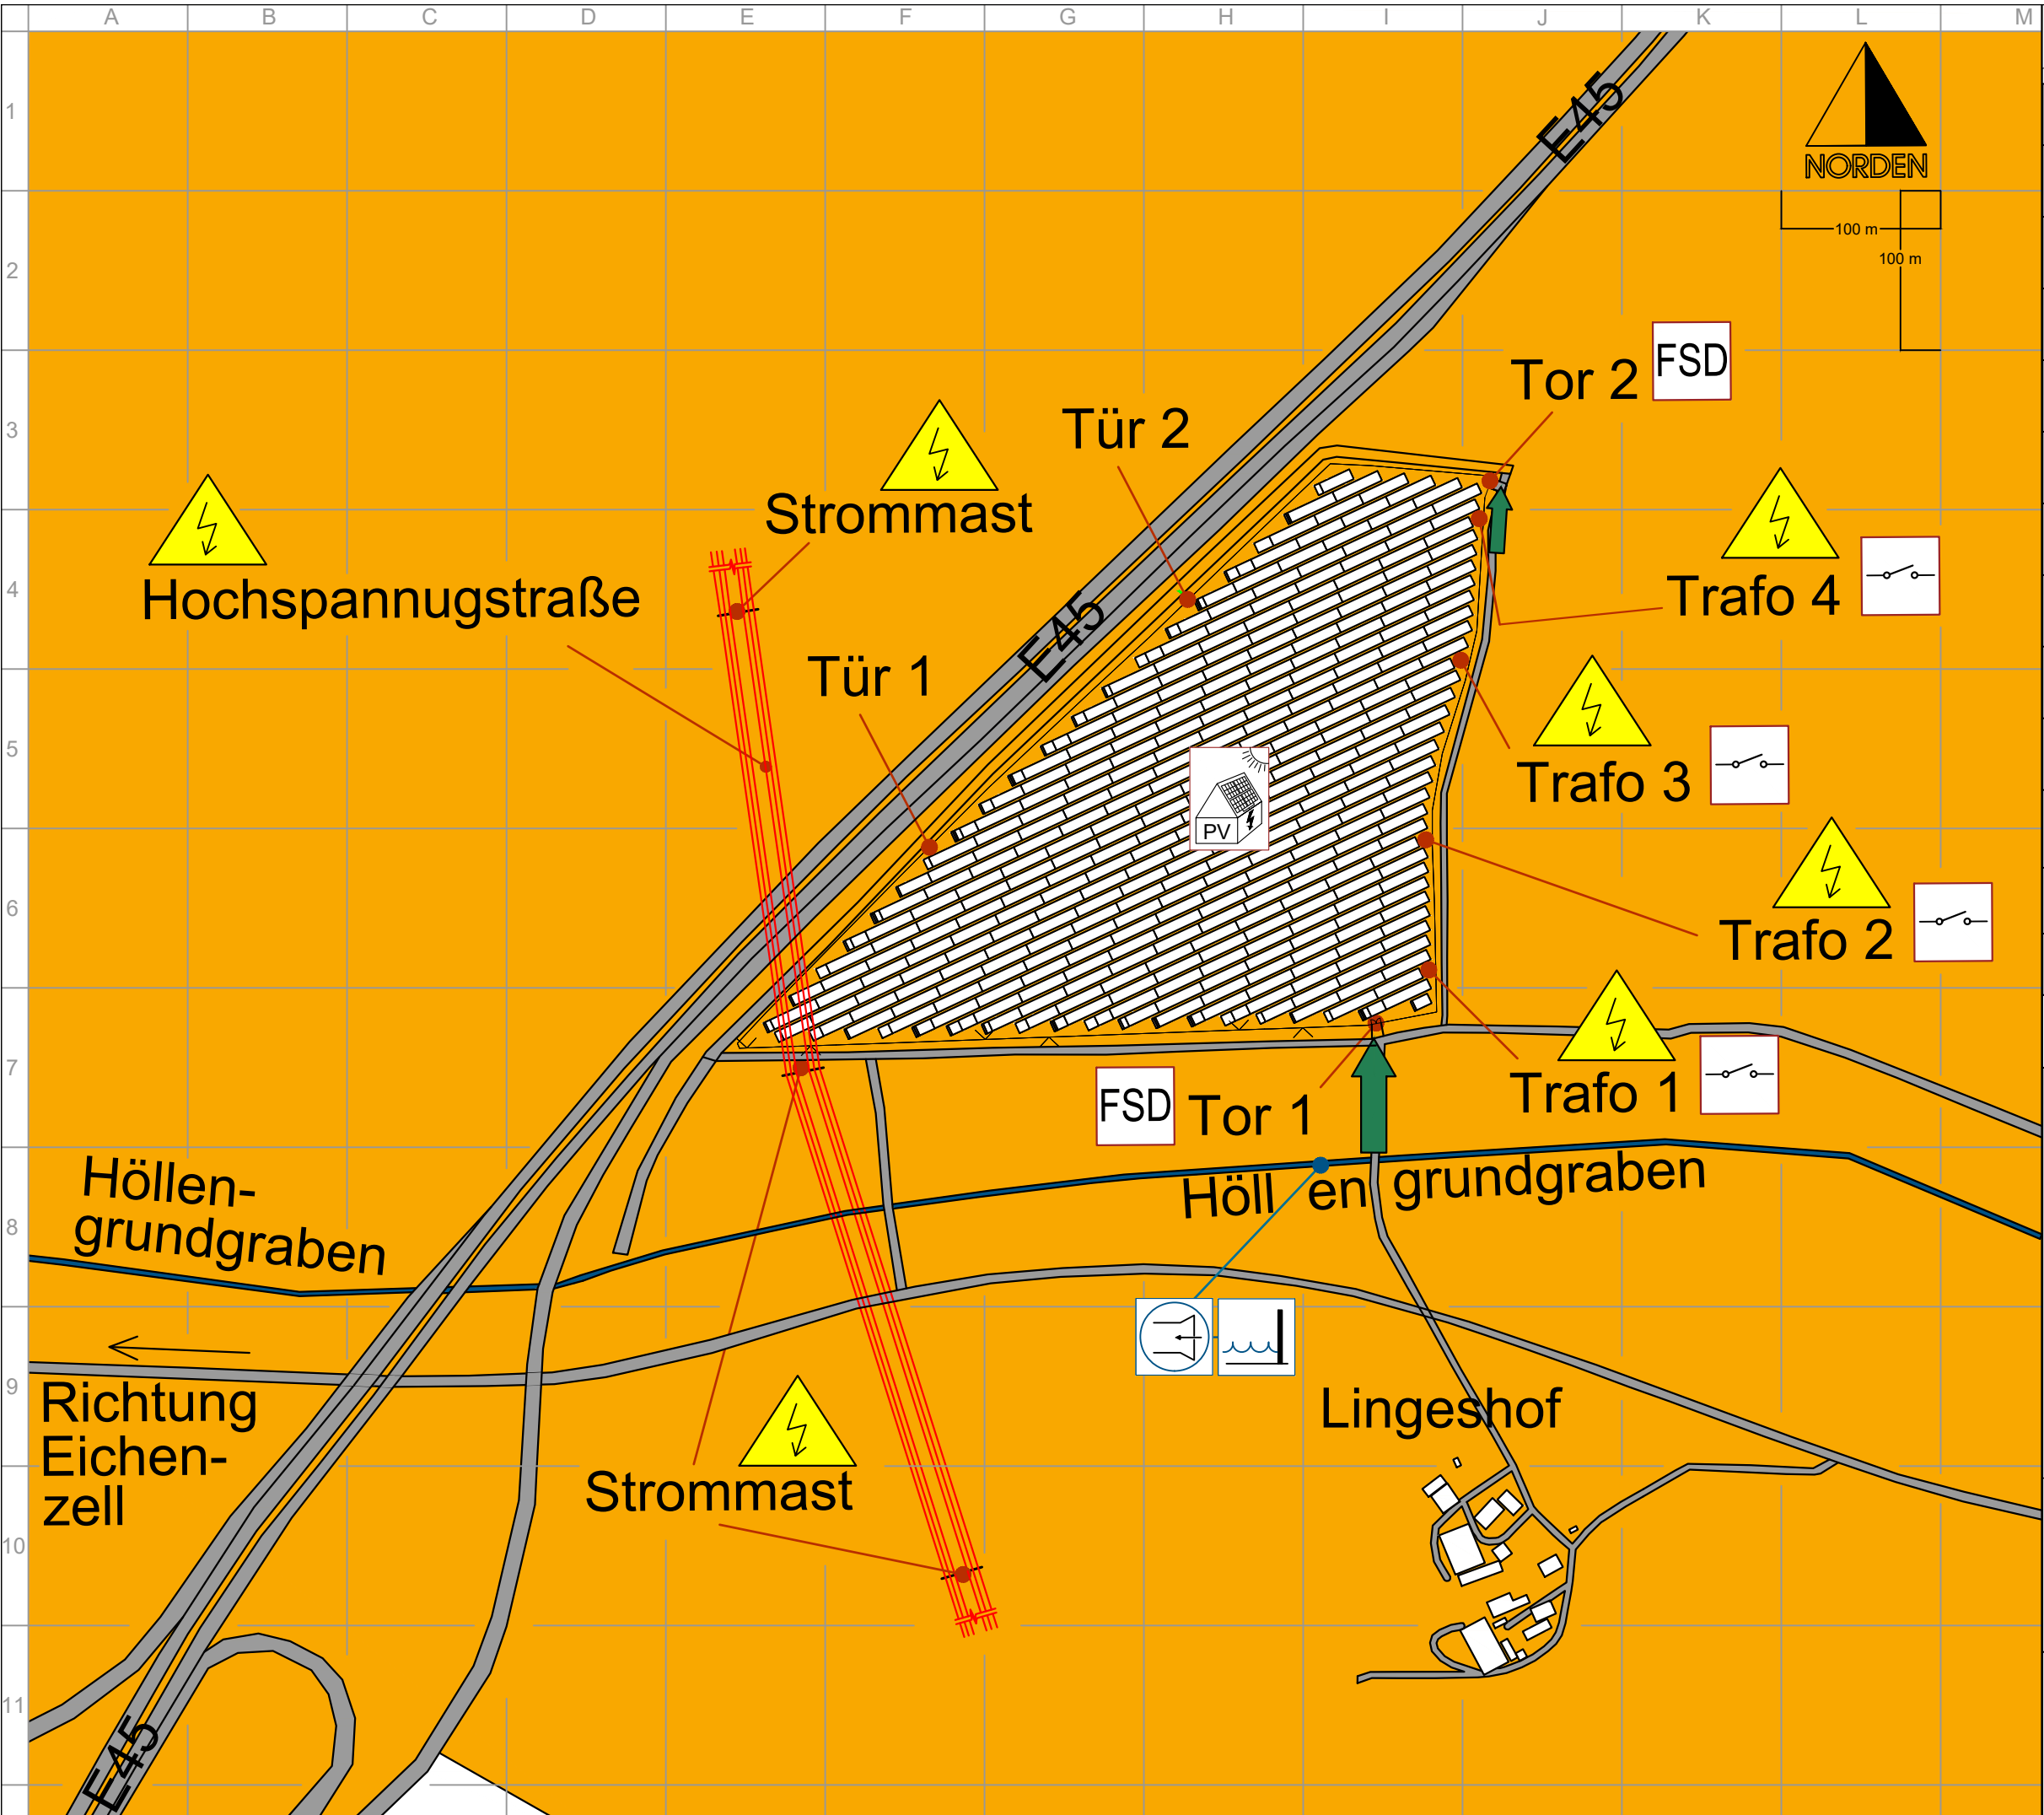

Objektnummer:

Symbollegende

	Befahrbare Fläche
	Nicht befahrbare Fläche
	Gebäude mit besonderen Gefahren
	Löschwasser. Offenes Gewässer
	Hauptzufahrt
	Nebenzufahrt
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Feuerwehr-Schlüssel-Depot
	Not-Aus
	PV-Anlage
	Saugstelle für Löschmittel
	Wasser-Staueinrichtung, vorbereitet

Feuerwehrplan

Solarpark

KSE Energietechnik GmbH

36124 Eichenzell

Ansprechpartner im Einsatzfall:

Klaus Schleicher 0176 15500570

Luca Schleicher 0176 15500577

Steffen Schönherr 0176 15500576

PLANINHALT

Objektplan

Nr. 2

Stand: 05/2022

ENTWURFSVERFASSTER

Ingenieurbüro Rinner GmbH
Burg 3 - D-84332 Hebertsfelden
Telefon: +49 87 26 / 91 03 64
Telefax: +49 87 26 / 91 03 65
info@ib-rinner.de
www.ib-rinner.de

FEUERWEHRPLAN

nach DIN 14095

II. Zusätzliche textliche Erläuterungen

Solarpark KSE Energietechnik GmbH 36124 Eichenzell

Objektnummer:

Stand:

05/2022

1. Personalbestand, Nutzerzahl

Betreten der Anlage nur durch Betreiber, Servicemitarbeiter und externe Dienstleister (Schäfer, Grünpfleger)

2. Arbeitszeiten / Öffnungszeiten (Schichtbetrieb)

Wartung 1 x im Jahr, Grünpflege nach Bedarf

3. Besondere Hinweise zur Energie- und Medienversorgung

Heizung:

-

Elektroversorgung:

Über Trafos. Not-Aus befindet sich in Trafos 1, 2, 3, 4.

Wasserversorgung:

-

Gasversorgung:

-

4. Einrichtungen für die Feuerwehr

4.1 Löschwasserversorgung

Das südöstlich verlaufende Gewässer Höllengrundbach führt ganzjährig Wasser. Eine Staumöglichkeit ist an dem Versorgungsweg vorhanden.

Eine Zufahrt und Umfahrung des Geländes mit Feuerwehrfahrzeugen ist auf den bestehenden Wegen möglich.

4.2 Brandmeldeeinrichtungen:

Lage Brandmeldezentrale (BMZ):

-

Information für die Feuerwehr:

-

Lage Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

FSD an den Toren 1 und 2.

Lage Feuerwehrbedienfeld (FBF):

-

5. Sonstige Hinweise zu Gefährdungspotentialen und technischen Anlagen**5.1 Elektrische Anlagen > 230 V**

Photovoltaik Freilandanlage

Fest-montierte Anlage mit 26.739 St. Modulen
mit Nennleistung von 14.439,06 kWp.**6. Gebäudebeschreibung**Trafos 1, 2, 3, 4

Tragende Bauteile:	Betonbaukörper mit Hermetik-Trafo
Trennwände:	-
Decken:	Betonbaukörper
Dachkonstruktion / Dachhaut:	Betonbaukörper

PV-Anlagen

Konstruktion:	Verbaut wird eine Freilandanlage auf einer Unterkonstruktion aus Metall, die in den Boden gerammt ist. Aufständigungsart: 3 hochkant Neigung: 17° Ausrichtung: 155° Süd-Ost
----------------------	--

7. Sonstige Informationen**Technische Daten:**

Lage: 50°29'39.9"N
9°43'33.9"E

Modulanzahl: 26.739 St.

Modultyp: 540 Wp

Modulabmessungen: 2279 / 1134 / 55 mm

Aufständerungsart: 3 hochkant

Modulunterkante: 1,00 m

Moduloberkante: 3,05 m

Neigung: 17°

Ausrichtung: 155° Süd-Ost

lichter Reihenabstand: 1,80 m

Zaunlänge: 1.405 m

Eingezäunte Fläche: 94.509 m²

Besondere Gefahren:

Die Anlage erzeugt elektrische Energie und steht unter Spannung.